


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST KRIW-KRIR

Doplňte prosím hodnoty:

šířka A = 2120 mm

výška B = 2385 mm

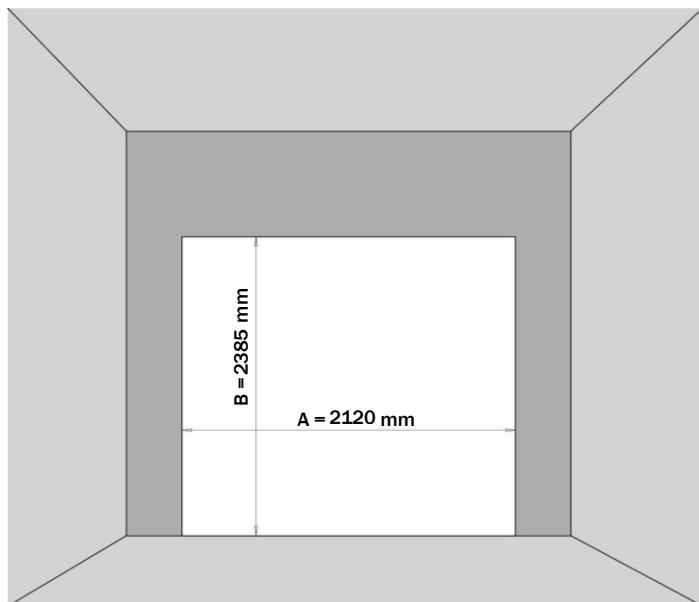


Prostor pro montáž křídlových vrat KRIW, KRIR bez přerušeného tepelného mostu.

Boční ostění a nadpraží musí být v jedné rovině. Největší přípustné odchylky v rovinnosti podkladů v celé délce jsou +/- 2 mm.

Podklad zdiva pro montáž musí být pevný a suchý. V místech montáže sekčních vrat nesmí vést ve zdivu žádné elektrické kabely.

Každá větší nerovnost podkladu pro montáž (v rámci přípustných tolerancí), může ovlivnit správný chod vrat.

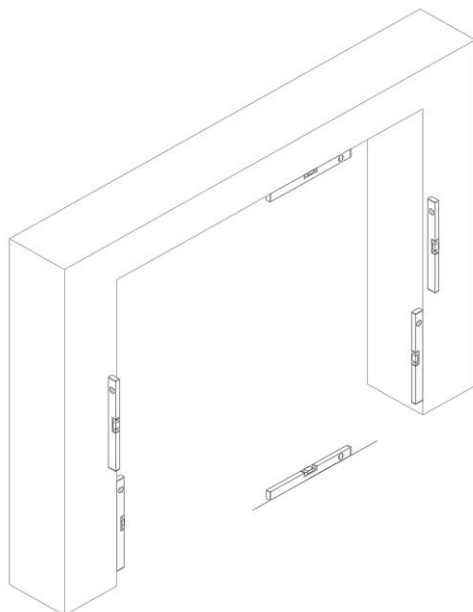

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST KRIW-KRIR


VOLNÝ PROSTOR PRO VRATOVÉ KŘÍDLA - PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

A - šířka otvoru =	2120 (max. 2750 mm)
B - výška otvoru =	2385 (max. 3000 mm)
C - nadpraží	
D - vnitřní výška rámu =	2310 mm
E - vnitřní šířka rámu =	1970 mm
F - průjezdná šířka vrat =	1840 mm
G - průjezdná výška vrat na ruční ovládání =	2295 mm
s el. pohonem =	2240 mm
H - šířka vratového křídla =	1060 mm


Pracovní prostor vrat




Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!
Montážní plocha musí být dostatečně pevná nebo pevně spojená s budovou.

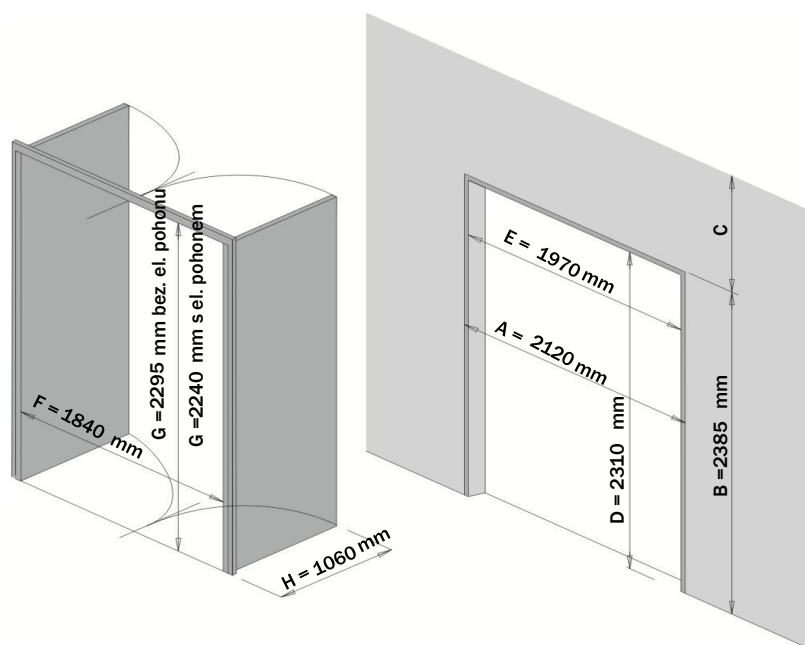


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST KRIW-KRIR

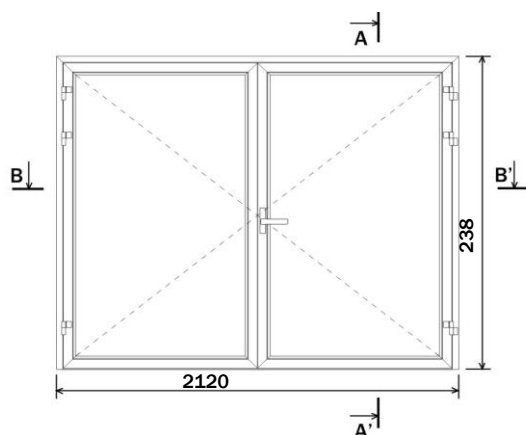


OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ ŘEZ - A - A'

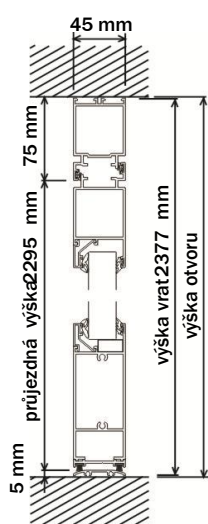

B - B'

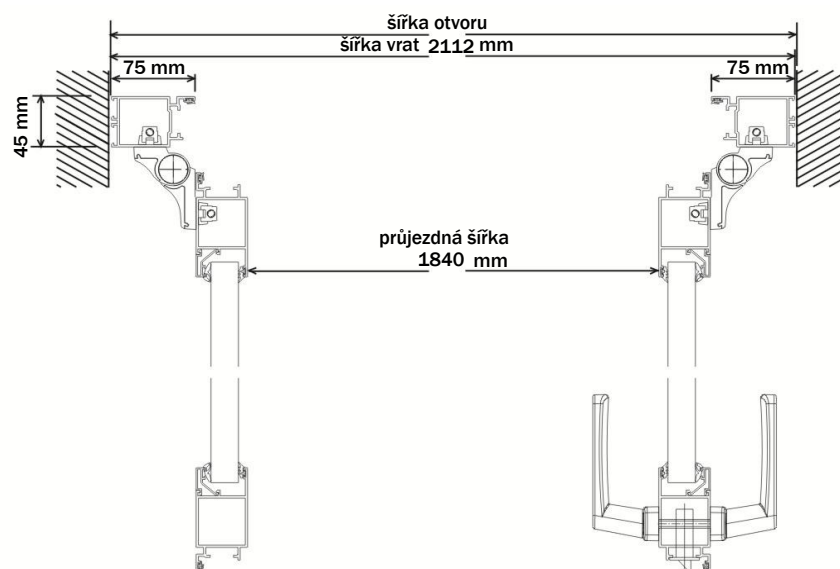

OTEVÍRÁNÍ VEN ŘEZ - A - A'

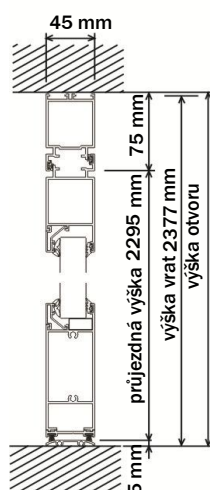

B - B'

